


600

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____


REFRIGERAZIONE VENTILATA (PROF. mm 600) - GRUPPO INCORPORATO
VENTILATED REFRIGERATION (mm 600 DEPTH) - BUILT-IN GROUP
REFRIGERATION VENTILEE (mm 600 DE PROFONDEUR) - MOTEUR INCORPORE
KÜHLTISCHE (mm 600 TIEFE) - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT

60 Hz Optional

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •
Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.



Mod. EVA-1-60



Mod. EVA-2-60



Mod. EVA-3-60



Mod. EVA-4-60



Mod. EVB-1-60



Mod. EVB-2-60



Mod. EVB-3-60



Mod. EVB-4-60



Mod. EVC-1-60



Mod. EVC-2-60



Mod. EVC-3-60



Mod. EVC-4-60


| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | HP | Kg. | |
|----------|---------|---------------|---|----------|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| EVA-1-60 | L304650 | 995x600x860H | 1 | 230/1/50 | 180 | 120 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 90 | 0,9 |
| EVA-2-60 | L304677 | 1495x600x860H | 2 | 230/1/50 | 180 | 270 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 115 | 1,34 |
| EVA-3-60 | L304655 | 1995x600x860H | 3 | 230/1/50 | 215 | 420 | 0 ÷ 10 | 1/4 | 140 | 1,6 |
| EVA-4-60 | L304658 | 2495x600x860H | 4 | 230/1/50 | 280 | 570 | 0 ÷ 10 | 1/3 | 170 | 2,1 |
| EVB-1-60 | L304651 | 1000x600x900H | 1 | 230/1/50 | 180 | 120 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 100 | 0,9 |
| EVB-2-60 | L304653 | 1500x600x900H | 2 | 230/1/50 | 180 | 270 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 140 | 1,34 |
| EVB-3-60 | L304656 | 2000x600x900H | 3 | 230/1/50 | 215 | 420 | 0 ÷ 10 | 1/4 | 170 | 1,6 |
| EVB-4-60 | L304659 | 2500x600x900H | 4 | 230/1/50 | 280 | 570 | 0 ÷ 10 | 1/3 | 210 | 2,1 |
| EVC-1-60 | L304652 | 1000x600x900H | 1 | 230/1/50 | 180 | 120 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 101 | 0,9 |
| EVC-2-60 | L304654 | 1500x600x900H | 2 | 230/1/50 | 180 | 270 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 142 | 1,34 |
| EVC-3-60 | L304657 | 2000x600x900H | 3 | 230/1/50 | 215 | 420 | 0 ÷ 10 | 1/4 | 172 | 1,6 |
| EVC-4-60 | L304660 | 2500x600x900H | 4 | 230/1/50 | 280 | 570 | 0 ÷ 10 | 1/3 | 213 | 2,1 |

600

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____


REFRIGERAZIONE VENTILATA (PROF. mm 600) - GRUPPO REMOTO
VENTILATED REFRIGERATION (mm 600 DEPTH) - REMOTE GROUP
REFRIGERATION VENTILEE (mm 600 DE PROFONDEUR) - MOTEUR A DISTANCE
GELÜFTETE KÜHLUNG (PROFUNDIDAD mm 600) - FERNGRUPPE

60 Hz Optional

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases réfrigérées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta.

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door.

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte • Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.


 Mod. EVA-1-60AR

 Mod. EVA-2-60AR

 Mod. EVA-3-60AR

 Mod. EVA-4-60AR

 Mod. EVB-1-60AR

 Mod. EVB-2-60AR

 Mod. EVB-3-60AR

 Mod. EVB-4-60AR

 Mod. EVC-1-60AR

 Mod. EVC-2-60AR

 Mod. EVC-3-60AR

 Mod. EVC-4-60AR


| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | Kg. | |
|------------|---------|---------------|---|----------|----|-----|--------|-----|------|
| EVA-1-60AR | L304754 | 634x600x860H | 1 | 230/1/50 | 30 | 120 | 0 ÷ 10 | 80 | 0,9 |
| EVA-2-60AR | L304755 | 1168x600x860H | 2 | 230/1/50 | 30 | 270 | 0 ÷ 10 | 105 | 1,34 |
| EVA-3-60AR | L304756 | 1702x600x860H | 3 | 230/1/50 | 30 | 420 | 0 ÷ 10 | 130 | 1,6 |
| EVA-4-60AR | L304757 | 2236x600x860H | 4 | 230/1/50 | 30 | 570 | 0 ÷ 10 | 160 | 2,1 |
| EVB-1-60AR | L304758 | 640x600x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 120 | 0 ÷ 10 | 90 | 0,9 |
| EVB-2-60AR | L304759 | 1175x600x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 270 | 0 ÷ 10 | 130 | 1,34 |
| EVB-3-60AR | L304760 | 1708x600x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 420 | 0 ÷ 10 | 160 | 1,6 |
| EVB-4-60AR | L304761 | 2242x600x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 570 | 0 ÷ 10 | 200 | 2,1 |
| EVC-1-60AR | L304762 | 640x600x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 120 | 0 ÷ 10 | 91 | 0,9 |
| EVC-2-60AR | L304763 | 1175x600x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 270 | 0 ÷ 10 | 132 | 1,34 |
| EVC-3-60AR | L304764 | 1708x600x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 420 | 0 ÷ 10 | 162 | 1,6 |
| EVC-4-60AR | L304765 | 2242x600x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 570 | 0 ÷ 10 | 203 | 2,1 |

600

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____



REFRIGERAZIONE VENTILATA (PROF. mm 600) - GRUPPO REMOTO
VENTILATED REFRIGERATION (mm 600 DEPTH) - REMOTE GROUP
REFRIGERATION VENTILEE (mm 600 DE PROFONDEUR) - MOTEUR A DISTANCE
GELÜFTETE KÜHLUNG (PROFUNDIDAD mm 600) - FERNGRUPPE

60 Hz *Optional*

COMANDI A PARETE (mod. SPC/S) • CONTROLS ON THE WALL (mod. SPC/S) • PANNEAU MURALE (mod. SPC/S) • STEUERUNG AUF DEN WAND (mod. SPC/S)

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Mod. EVC-3-60R

Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta.
Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door.
Nr. 1 couples de glissières et une grille pour chaque porte.
Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.



Mod. EVA-1-60R

Mod. EVA-2-60R

Mod. EVA-3-60R

Mod. EVA-4-60R

Mod. EVB-1-60R

Mod. EVB-2-60R

Mod. EVB-3-60R

Mod. EVB-4-60R

Mod. EVC-1-60R

Mod. EVC-2-60R

Mod. EVC-3-60R

Mod. EVC-4-60R

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | Kg. | |
|-----------|---------|---------------|---|----------|----|-----|--------|-----|------|
| EVA-1-60R | L304742 | 634x600x860H | 1 | 230/1/50 | 15 | 120 | 0 ÷ 10 | 80 | 0,9 |
| EVA-2-60R | L304743 | 1068x600x860H | 2 | 230/1/50 | 15 | 270 | 0 ÷ 10 | 105 | 1,34 |
| EVA-3-60R | L304744 | 1602x600x860H | 3 | 230/1/50 | 15 | 420 | 0 ÷ 10 | 130 | 1,6 |
| EVA-4-60R | L304745 | 2136x600x860H | 4 | 230/1/50 | 15 | 570 | 0 ÷ 10 | 160 | 2,1 |
| EVB-1-60R | L304746 | 634x600x900H | 1 | 230/1/50 | 15 | 120 | 0 ÷ 10 | 90 | 0,9 |
| EVB-2-60R | L304747 | 1075x600x900H | 2 | 230/1/50 | 15 | 270 | 0 ÷ 10 | 130 | 1,34 |
| EVB-3-60R | L304748 | 1608x600x900H | 3 | 230/1/50 | 15 | 420 | 0 ÷ 10 | 160 | 1,6 |
| EVB-4-60R | L304749 | 2142x600x900H | 4 | 230/1/50 | 15 | 570 | 0 ÷ 10 | 200 | 2,1 |
| EVC-1-60R | L304750 | 634x600x900H | 1 | 230/1/50 | 15 | 120 | 0 ÷ 10 | 91 | 0,9 |
| EVC-2-60R | L304751 | 1075x600x900H | 2 | 230/1/50 | 15 | 270 | 0 ÷ 10 | 132 | 1,34 |
| EVC-3-60R | L304752 | 1608x600x900H | 3 | 230/1/50 | 15 | 420 | 0 ÷ 10 | 162 | 1,6 |
| EVC-4-60R | L304753 | 2142x600x900H | 4 | 230/1/50 | 15 | 570 | 0 ÷ 10 | 203 | 2,1 |




600

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR



Mod. LK-15/6



Mod. LK-10/6



Mod. LK/6


Kit sostituzione nr. 1 antina • Sost. kit: 1 door • Kit de remplacement d'une porte • Ersatzkit nr. 1 Tür

N.B. :Il prezzo della cassettera considera la sostituzione della cassettera stessa con l'antina; se le cassettere fossero acquistate indipendentemente dai tavoli i prezzi dovranno essere aumentati di Euro 200,00 **N.B.** :The price of chest of drawers includes the replacement of the drawers with doors; if drawers are bought apart from tables, their prices have to be increased of Euro 200,00 **N.B.** :Le prix des tiroirs comprend déjà le remplacement des tiroirs avec la porte; si on achete les tiroirs indépendamment des tables, il faut augmenter le prix de Euro 200,00 **N.B.** :Der Preis des Schubladenblocks versteht sich im Austausch zur Flügeltür. Bei separatem Bezug des Schubladenblocks (unabhängig eines Austauschs gegen eine Flügeltür) erhöht sich der Preis pro Schubladenblock um 200,00 Euro


Gruppo remoto • Remote group •
Groupe à distance • Ferngruppe

Temperatura positiva • Positive temperature • Positive Temperatur • Temperature positive

R404A




| Mod. | Cod. | V | W | HP | X | Y | Z | Kg. | |
|-----------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| GR8610N | 303366 | 230/1/50 | 150 | 1/5 | 420 | 300 | 265 | 15 | 0,08 |
| GR121517N | 303367 | 230/1/50 | 185 | 1/4 | 425 | 305 | 270 | 18 | 0,08 |
| GR212025N | 303368 | 230/1/50 | 250 | 1/3 | 430 | 310 | 275 | 20 | 0,1 |



Quadro comandi a parete •
Wall control panel •
Panneaux murales •
Wandschalter

| Mod. | Cod. | °C |
|-------|--------|--------|
| SPC/S | 302444 | x0/+10 |




Griglie plastificate •
Plasticated grids •
Grilles plastifiées •
Rost plastifiziert

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|----------|--------|---------|
| GRI50/40 | 827651 | 500x400 |



Coppia guida • Couple slideways • Couple glissieres •
Paar Führungssch.

| Mod. | Cod. |
|--------|--------|
| CGUN/6 | 303548 |



Applicazione nr. 4 ruote (2 con freno e 2 senza) su supporti • Application on stand of nr. 4 wheels for support (nr. 2 with brakes and nr 2 without) • Application de nr. 4 roues (2 avec frein et 2 sans) sur le support • Nr. 4 Laufrollen (2 mit - 2 ohne Bremse) für Unterbau

| Mod. | Cod. | | H |
|---------|--------|-----|---------|
| KRU/VER | 299959 | 100 | 135 mm. |

700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

 **GN 1/1**



REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO •
VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP • REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR
INCORPORE • KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT
60 Hz Optional




CON PIANO DI LAVORO - WITH TOP - AVEC PLAN DE TRAVAIL - MIT ABDECKUNG

Mod. LSAL15C/A
.....

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •
Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •
Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •
Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

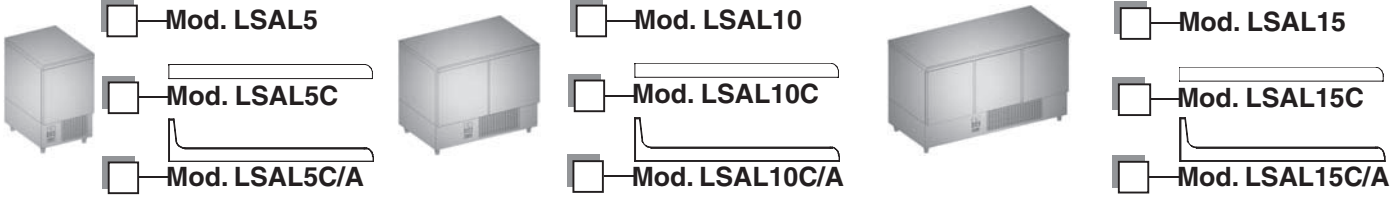

| Mod. | Cod. | LxPxH mm |  | V | W | Lt. | C° | HP |  GN | Kg. |  |
|-----------|---------|---------------|---|----------|-----|-----|--------|-----|--|-----|---|
| LSAL5 | L303478 | 526x700x860H | 1 | 230/1/50 | 180 | 110 | 2 ÷ 10 | 1/5 | 2 x 1/1 H150 | 70 | 0,45 |
| LSAL10 | L303476 | 1049x700x860H | 2 | 230/1/50 | 180 | 245 | 2 ÷ 10 | 1/5 | 4 x 1/1 H150 | 113 | 0,9 |
| LSAL15 | L303474 | 1494x700x860H | 3 | 230/1/50 | 215 | 361 | 2 ÷ 10 | 1/4 | 6 x 1/1 H150 | 156 | 1,33 |
| LSAL5C | L303483 | 530x700x900H | 1 | 230/1/50 | 180 | 110 | 2 ÷ 10 | 1/5 | 2 x 1/1 H150 | 85 | 0,45 |
| LSAL10C | L303485 | 1055x700x900H | 2 | 230/1/50 | 180 | 245 | 2 ÷ 10 | 1/5 | 4 x 1/1 H150 | 133 | 0,9 |
| LSAL15C | L303493 | 1500x700x900H | 3 | 230/1/50 | 215 | 361 | 2 ÷ 10 | 1/4 | 6 x 1/1 H150 | 181 | 1,33 |
| LSAL5C/A | L303484 | 530x700x900H | 1 | 230/1/50 | 180 | 110 | 2 ÷ 10 | 1/5 | 2 x 1/1 H150 | 87 | 0,45 |
| LSAL10C/A | L303486 | 1055x700x900H | 2 | 230/1/50 | 180 | 245 | 2 ÷ 10 | 1/5 | 4 x 1/1 H150 | 135 | 0,9 |
| LSAL15C/A | L303487 | 1500x700x900H | 3 | 230/1/50 | 215 | 361 | 2 ÷ 10 | 1/4 | 6 x 1/1 H150 | 183 | 1,33 |




Mod. KCAS/5



Mod. KCAS/1015

Kit sostituzione nr. 1 antina •
Sost. kit: 1 door • Kit de remplacement d'une porte •
Ersatzkit nr. 1 Tür

| Mod. | Cod. |  GN1/1 | x Mod. |
|-----------|---------|---|-------------------|
| KCAS/5 | L303489 | 2 x 150 H | da 530 mm. |
| KCAS/1015 | L303490 | 2 x 150 H | da 1050 / 1500 mm |

700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____



GN 1/1

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO

VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP
REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR INCORPORE
KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT

60 Hz Optional

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments

**Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées •
Zubehör Gekühlte Unterbauten**

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

700

Mod. G3GIPA



DIGITAL CONTROLLER
HACCP
DIGITAL CONTROLLER



Mod. G1GI



Mod. G2GI



Mod. G3GI



Mod. G4GI



Mod. G1GIP



Mod. G2GIP



Mod. G3GIP



Mod. G4GIP



Mod. G1GIPA



Mod. G2GIPA



Mod. G3GIPA



Mod. G4GIPA

| Mod. | Cod. | L mm | | V | W | Lt. | C° | HP | Kg. | |
|--------|---------|---------------|---|----------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| G1GI | L304778 | 890x700x860H | 1 | 230/1/50 | 180 | 157 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 106 | 0,9 |
| G2GI | L304784 | 1335x700x860H | 2 | 230/1/50 | 180 | 288 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 133 | 1,2 |
| G3GI | L304790 | 1780x700x860H | 3 | 230/1/50 | 215 | 435 | 0 ÷ 10 | 1/4 | 160 | 1,6 |
| G4GI | L304796 | 2225x700x860H | 4 | 230/1/50 | 280 | 582 | 0 ÷ 10 | 1/3 | 187 | 2,0 |
| G1GIP | L304780 | 895x700x900H | 1 | 230/1/50 | 180 | 157 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 126 | 0,9 |
| G2GIP | L304786 | 1340x700x900H | 2 | 230/1/50 | 180 | 288 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 160 | 1,2 |
| G3GIP | L304792 | 1785x700x900H | 3 | 230/1/50 | 215 | 435 | 0 ÷ 10 | 1/4 | 200 | 1,6 |
| G4GIP | L304798 | 2230x700x900H | 4 | 230/1/50 | 280 | 582 | 0 ÷ 10 | 1/3 | 227 | 2,0 |
| G1GIPA | L304782 | 895x700x900H | 1 | 230/1/50 | 180 | 157 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 128 | 0,9 |
| G2GIPA | L304788 | 1340x700x900H | 2 | 230/1/50 | 180 | 288 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 162 | 1,2 |
| G3GIPA | L304794 | 1785x700x900H | 3 | 230/1/50 | 215 | 435 | 0 ÷ 10 | 1/4 | 203 | 1,6 |
| G4GIPA | L304799 | 2230x700x900H | 4 | 230/1/50 | 280 | 582 | 0 ÷ 10 | 1/3 | 230 | 2,0 |

0 /

40

R.10

700

R.10

R.5

85

40

700

125

700

R404A

AIISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

GN 1/1

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO
VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP
REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR INCORPORE
KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT

60 Hz Optional

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments
Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées
• Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta.
Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door.
Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte.
Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.



Mod. G3CGIPA



Mod. G1CGI

Mod. G2CGI

Mod. G3CGI

Mod. G4CGI



Mod. G1CGIPA

Mod. G2CGIPA

Mod. G3CGIPA

Mod. G4CGIPA

Table with 12 columns: Mod., Cod., L mm, H 100, V, W, Lt., C°, HP, Kg., and a small cube icon. It lists specifications for models G1CGI, G2CGI, G3CGI, G4CGI, G1CGIP, G2CGIP, G3CGIP, G4CGIP, G1CGIPA, G2CGIPA, G3CGIPA, and G4CGIPA.



700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____



GN 1/1

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO REMOTO**VENTILATED REFRIGERATION - REMOTE GROUP
REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR A DISTANCE
GELÜFTETE KÜHLUNG - FERNGRUPPE**

60 Hz Optional

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

Mod. G3CLPA

••••••••

700

**DIGITAL CONTROLLER
HACCP
DIGITAL CONTROLLER**

Mod. G2CL



Mod. G3CL



Mod. G4CL



Mod. G5CL



Mod. G2CLP



Mod. G3CLP



Mod. G4CLP



Mod. G5CLP



Mod. G2CLPA



Mod. G3CLPA




Mod. G4CLPA



Mod. G5CLPA

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | Kg. | |
|--------|---------|---------------|---|----------|----|-----|--------|-----|-----|
| G2CL | L304512 | 990x700x860H | 2 | 230/1/50 | 30 | 260 | 0 ÷ 10 | 95 | 0,9 |
| G3CL | L304515 | 1435x700x860H | 3 | 230/1/50 | 30 | 407 | 0 ÷ 10 | 122 | 1,3 |
| G4CL | L304518 | 1880x700x860H | 4 | 230/1/50 | 30 | 554 | 0 ÷ 10 | 149 | 1,7 |
| G5CL | L304521 | 2325x700x860H | 5 | 230/1/50 | 30 | 700 | 0 ÷ 10 | 176 | 2,2 |
| G2CLP | L304513 | 995x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 260 | 0 ÷ 10 | 115 | 0,9 |
| G3CLP | L304516 | 1440x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 407 | 0 ÷ 10 | 150 | 1,3 |
| G4CLP | L304519 | 1885x700x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 554 | 0 ÷ 10 | 187 | 1,7 |
| G5CLP | L304522 | 2330x700x900H | 5 | 230/1/50 | 30 | 700 | 0 ÷ 10 | 221 | 2,2 |
| G2CLPA | L304514 | 995x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 260 | 0 ÷ 10 | 117 | 0,9 |
| G3CLPA | L304517 | 1440x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 407 | 0 ÷ 10 | 152 | 1,3 |
| G4CLPA | L304520 | 1885x700x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 554 | 0 ÷ 10 | 190 | 1,6 |
| G5CLPA | L304523 | 2330x700x900H | 5 | 230/1/50 | 30 | 700 | 0 ÷ 10 | 224 | 2,2 |



700

R404A

AIISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

GN 1/1

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO REMOTO
VENTILATED REFRIGERATION - REMOTE GROUP
REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR A DISTANCE
GELÜFTETE KÜHLUNG - FERNGRUPPE

60 Hz Optional

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten • Dotaciones Bases refrigeradas

Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta.
Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door.
Nr. 1 couples de glissières et une grille pour chaque porte.
Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.


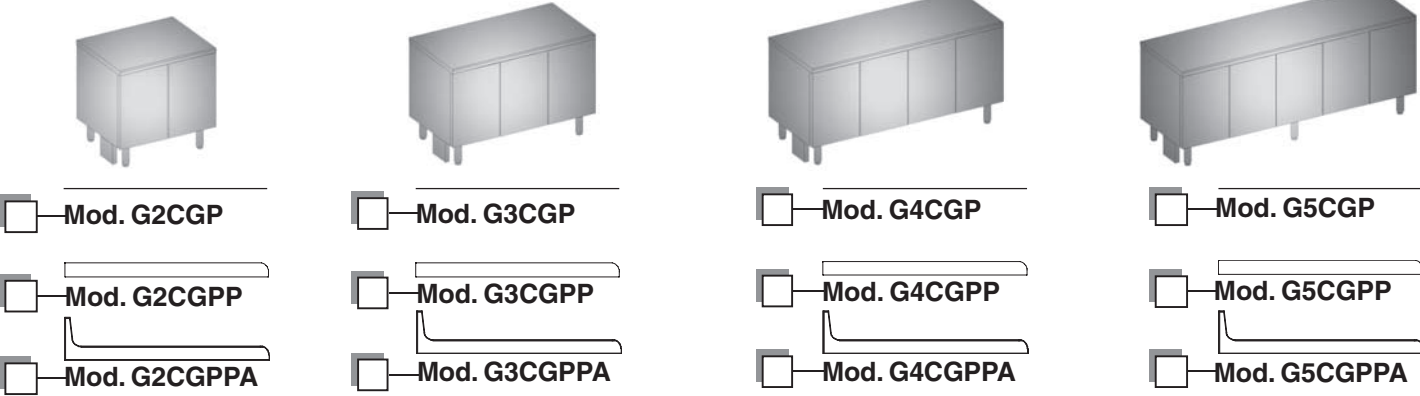


Table with 10 columns: Mod., Cod., LxPxH mm, snowflake icon, V, W, Lt., C°, Kg., cube icon. It lists specifications for models G2CGP through G5CGPPA.



700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____




GN 1/1

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR


Gruppo remoto • Remote group •
Groupe à distance • Ferngruppe

Temperatura positiva • Positive temperature • Positive Temperatur • Temperature positive

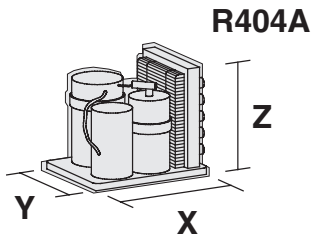

R404A

| Mod. | Cod. | V | W | HP | X | Y | Z | Kg. | |
|-----------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| GR8610N | 303366 | 230/1/50 | 150 | 1/5 | 420 | 300 | 265 | 15 | 0,08 |
| GR121517N | 303367 | 230/1/50 | 185 | 1/4 | 425 | 305 | 270 | 18 | 0,08 |
| GR212025N | 303368 | 230/1/50 | 250 | 1/3 | 430 | 310 | 275 | 20 | 0,1 |



Quadro comandi a parete •
Wall control panel •
Panneau mural • Wandschalter

| Mod. | Cod. | °C |
|-------|--------|---------|
| SPC/S | 302444 | x 0/+10 |

Kit sostituzione nr. 1 antina • Sost. kit: 1 door • Kit de remplacement d'une porte • Ersatzkit nr. 1 Tür



Mod. LKG-15/7




Mod. LKG-10/7



Mod. LKG/7

| Mod. | Cod. | GN1/1 |
|----------|--------|---------------|
| LKG-15/7 | L00587 | 2 x 150 H |
| LKG-10/7 | L00588 | 3 x 100 H |
| LKG/7 | L00589 | 100 H + 200 H |

N.B. :Il prezzo della cassetteria considera la sostituzione della cassetteria stessa con l'antina; se le cassettiere fossero acquistate indipendentemente dai tavoli i prezzi dovranno essere aumentati di Euro 200,00 **N.B.** :The price of chest of drawers includes the replacement of the drawers with doors; if drawers are bought apart from tables, their prices have to be increased of Euro 200,00 **N.B.** :Le prix des tiroirs comprend déjà le remplacement des tiroirs avec la porte; si on achète les tiroirs indépendamment des tables, il faut augmenter le prix de Euro 200,00 **N.B.** :Der Preis des Schubladenblocks versteht sich im Austausch zur Flügeltür. Bei separatem Bezug des Schubladenblocks (unabhängig eines Austauschs gegen eine Flügeltür) erhöht sich der Preis pro Schubladenblock um 200,00 Euro




Griglie plastificate • Plasticated grids • Grilles plastifiées •
Rost plastifiziert

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|----------|--------|---------|
| GRI32/53 | 827724 | GN1/1 |



Coppia guida GN • GN slideways • Couple glissières GN •
Paar Führungssch. GN

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|------|--------|--------------|
| CGTR | 800386 | x Mod. GN1/1 |



Applicazione nr. 4 ruote (2 con freno e 2 senza) su supporti
• Application on stand of nr. 4 wheels for support (nr. 2 with
brakes and nr 2 without) • Application de nr. 4 roues (2 avec
frein et 2 sans) sur le support • Nr. 4 Laufrollen (2 mit - 2
ohne Bremse) für Unterbau

| Mod. | Cod. | | H |
|---------|--------|-----|---------|
| KRU/VER | 299959 | 100 | 135 mm. |

700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

GN 1/1

SALADETTES
SALADETTES
SALADETTES
SALADETTES

60 Hz *Optional*
N°4 Mod. D2
.....



Mod. LSAL1500
.....

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normes HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.




N.B.: Prezzo escluso bacinelle • Price without basins • Prix sans bacs • Preis ohne Behälter

Mod. LSAL505

Mod. LSAL1000

Mod. LSAL1500

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | C° | HP | | GN | Kg. | |
|----------|---------|---------------|---|----------|-----|--------|-----|-------------------------|----|-----|------|
| LSAL505 | L303480 | 530x700x900H | 1 | 230/1/50 | 180 | 2 ÷ 10 | 1/5 | 1x1/1 H150 + 3x1/9 H150 | | 70 | 0,45 |
| LSAL1000 | L303482 | 1055x700x900H | 2 | 230/1/50 | 210 | 2 ÷ 10 | 1/5 | 3 x 1/1 H150 | | 115 | 1 |
| LSAL1500 | L303492 | 1500x700x900H | 3 | 230/1/50 | 300 | 2 ÷ 10 | 1/4 | 4 x 1/1 H150 | | 140 | 1,27 |



Griglie plasticate • Plasticated grids • Grilles plastifiées • Rost plastifiziert

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|----------|--------|---------|
| GRI32/53 | 827724 | GN1/1 |



Coppia guida GN • GN slideways • Couple glissieres • Paar Führungssch. GN

AISI 304 18/10

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|--------|--------|--------------|
| CGUN/S | 303479 | x Saladettes |


| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|------|--------|------------|
| D1 | 100566 | GN1/1 H100 |
| D2 | 100561 | GN1/1 H150 |
| D22 | 830583 | GN1/9 H100 |
| D8 | 100562 | GN1/2 H150 |
| D11 | 100835 | GN1/3 H150 |



AISI 304 18/10

Bacinelle in acciaio inox • Stainless Steel Basins • Bacs en inox • Behälter aus Edelstahl

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|---------|--------|---------|
| TRA1/1S | 302979 | GN 1/1 |



Separatore per bacinelle • Basins separator • Separateur pour bacs • Behälterunterteiler

AISI 304 18/10

700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____



60 / 40 • GN 1/1

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO

VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP
 REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR INCORPORE
 KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT

**Dotazioni Basi refrigerate • Equipments
 Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées •
 Zubehör Gekühlte Unterbauten**

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normes HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

60 Hz Optional

Mod. P3CGIPA



DIGITAL CONTROLLER
 HACCP
 DIGITAL CONTROLLER



Mod. P1CGI

Mod. P2CGI

Mod. P3CGI

Mod. P4CGI

Mod. P1CGIP

Mod. P2CGIP

Mod. P3CGIP

Mod. P4CGIP


Mod. P1CGIPA

Mod. P2CGIPA

Mod. P3CGIPA

Mod. P4CGIPA

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | HP | Kg. | |
|---------|---------|---------------|---|----------|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| P1CGI | L304600 | 994x700x860H | 1 | 230/1/50 | 180 | 178 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 98 | 0,9 |
| P2CGI | L304603 | 1494x700x860H | 2 | 230/1/50 | 180 | 325 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 125 | 1,34 |
| P3CGI | L304606 | 1994x700x860H | 3 | 230/1/50 | 215 | 504 | 0 ÷ 10 | 1/4 | 150 | 1,75 |
| P4CGI | L304609 | 2494x700x860H | 4 | 230/1/50 | 280 | 683 | 0 ÷ 10 | 1/3 | 180 | 2,1 |
| P1CGIP | L304601 | 1000x700x900H | 1 | 230/1/50 | 180 | 178 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 120 | 0,9 |
| P2CGIP | L304604 | 1500x700x900H | 2 | 230/1/50 | 180 | 325 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 155 | 1,34 |
| P3CGIP | L304607 | 2000x700x900H | 3 | 230/1/50 | 215 | 504 | 0 ÷ 10 | 1/4 | 190 | 1,75 |
| P4CGIP | L304610 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 280 | 683 | 0 ÷ 10 | 1/3 | 230 | 2,1 |
| P1CGIPA | L304602 | 1000x700x900H | 1 | 230/1/50 | 180 | 178 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 121 | 0,9 |
| P2CGIPA | L304605 | 1500x700x900H | 2 | 230/1/50 | 180 | 325 | 0 ÷ 10 | 1/5 | 157 | 1,34 |
| P3CGIPA | L304608 | 2000x700x900H | 3 | 230/1/50 | 215 | 504 | 0 ÷ 10 | 1/4 | 193 | 1,75 |
| P4CGIPA | L304611 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 280 | 683 | 0 ÷ 10 | 1/3 | 234 | 2,1 |



700

R404A

- 8 C° / -20 C°

POSIZIONE - ITEM: _____

 60 / 40 • GN 1/1

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO
VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP
REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR INCORPORE
KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT

60 Hz Optional

Mod. NP3CGIPA
.....

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.



AISI 304 18/10



Mod. NP1CGI

Mod. NP1CGIP

Mod. NP1CGIPA



Mod. NP2CGI

Mod. NP2CGIP


Mod. NP2CGIPA




Mod. NP3CGI

Mod. NP3CGIP

Mod. NP3CGIPA



| Mod. | Cod. | LxPxH mm |  | V | W | Lt. | C° | HP | Kg. |  |
|----------|---------|---------------|---|----------|-----|-----|----------|-----|-----|---|
| NP1CGI | L304700 | 994x700x860H | 1 | 230/1/50 | 585 | 178 | -8 ÷ -20 | 5/8 | 113 | 0,9 |
| NP2CGI | L304703 | 1494x700x860H | 2 | 230/1/50 | 765 | 325 | -8 ÷ -20 | 5/8 | 138 | 1,33 |
| NP3CGI | L304706 | 1994x700x860H | 3 | 230/1/50 | 912 | 504 | -8 ÷ -20 | 3/4 | 163 | 1,75 |
| NP1CGIP | L304701 | 1000x700x900H | 1 | 230/1/50 | 585 | 178 | -8 ÷ -20 | 5/8 | 133 | 0,9 |
| NP2CGIP | L304704 | 1500x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 325 | -8 ÷ -20 | 5/8 | 168 | 1,33 |
| NP3CGIP | L304707 | 2000x700x900H | 3 | 230/1/50 | 912 | 504 | -8 ÷ -20 | 3/4 | 203 | 1,75 |
| NP1CGIPA | L304702 | 1000x700x900H | 1 | 230/1/50 | 585 | 178 | -8 ÷ -20 | 5/8 | 135 | 0,9 |
| NP2CGIPA | L304705 | 1500x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 325 | -8 ÷ -20 | 5/8 | 170 | 1,33 |
| NP3CGIPA | L304708 | 2000x700x900H | 3 | 230/1/50 | 912 | 504 | -8 ÷ -20 | 3/4 | 234 | 2,1 |

700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO REMOTO

VENTILATED REFRIGERATION - REMOTE GROUP

REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR A DISTANCE

GELÜFTETE KÜHLUNG - FERNGRUPPE

**60 / 40 • GN 1/1****Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases réfrigérées • Zubehör Gekühlte Unterbauten**

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta.

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door.

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte • Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

60 Hz Optional

Mod. P3CLPA
.....

Mod. P1CL



Mod. P2CL



Mod. P3CL



Mod. P4CL



Mod. P1CLP



Mod. P2CLP




Mod. P3CLP




Mod. P4CLP




Mod. P1CLPA



Mod. P2CLPA




Mod. P3CLPA



Mod. P4CLPA

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | Kg. | |
|--------|---------|---------------|---|----------|----|-----|--------|-----|------|
| P1CL | L304612 | 634x700x860H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | 0 ÷ 10 | 60 | 0,6 |
| P2CL | L304615 | 1168x700x860H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | 0 ÷ 10 | 100 | 1,15 |
| P3CL | L304618 | 1702x700x860H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | 0 ÷ 10 | 140 | 1,5 |
| P4CL | L304621 | 2236x700x860H | 4 | 230/1/50 | 30 | 683 | 0 ÷ 10 | 178 | 2 |
| P1CLP | L304613 | 640x700x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | 0 ÷ 10 | 76 | 0,6 |
| P2CLP | L304616 | 1175x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | 0 ÷ 10 | 120 | 1,15 |
| P3CLP | L304619 | 1708x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | 0 ÷ 10 | 176 | 1,5 |
| P4CLP | L304622 | 2242x700x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 683 | 0 ÷ 10 | 224 | 2 |
| P1CLPA | L304614 | 640x700x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | 0 ÷ 10 | 74 | 0,6 |
| P2CLPA | L304617 | 1175x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | 0 ÷ 10 | 122 | 1,15 |
| P3CLPA | L304620 | 1708x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | 0 ÷ 10 | 178 | 1,5 |
| P4CLPA | L304623 | 2242x700x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 683 | 0 ÷ 10 | 227 | 2 |



700

R404A

- 8 C° / -20 C°

POSIZIONE - ITEM: _____



60 / 40 • GN 1/1

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO REMOTO
VENTILATED REFRIGERATION - REMOTE GROUP
REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR A DISTANCE
GELÜFTETE KÜHLUNG - FERNGRUPPE

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •
Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •
Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •
Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

60 Hz Optional

Mod. NP3CLPA



AISI 304 18/10



Mod. NP1CL

Mod. NP2CL

Mod. NP3CL

Mod. NP4CL



| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | Kg. | |
|---------|---------|---------------|---|----------|----|-----|-----------|-----|------|
| NP1CL | L304709 | 634x700x860H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | - 8 ÷ -20 | 60 | 0,6 |
| NP2CL | L304712 | 1168x700x860H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | - 8 ÷ -20 | 100 | 1,15 |
| NP3CL | L304715 | 1702x700x860H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | - 8 ÷ -20 | 140 | 1,5 |
| NP4CL | L304718 | 2236x700x860H | 4 | 230/1/50 | 30 | 683 | - 8 ÷ -20 | 178 | 2 |
| NP1CLP | L304710 | 640x700x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | - 8 ÷ -20 | 74 | 0,6 |
| NP2CLP | L304713 | 1175x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | - 8 ÷ -20 | 120 | 1,15 |
| NP3CLP | L304716 | 1708x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | - 8 ÷ -20 | 176 | 1,5 |
| NP4CLP | L304719 | 2242x700x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 683 | - 8 ÷ -20 | 224 | 2 |
| NP1CLPA | L304711 | 640x700x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | - 8 ÷ -20 | 76 | 0,6 |
| NP2CLPA | L304714 | 1175x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | - 8 ÷ -20 | 122 | 1,15 |
| NP3CLPA | L304717 | 1708x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | - 8 ÷ -20 | 178 | 1,5 |
| NP4CLPA | L304720 | 2242x700x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 683 | - 8 ÷ -20 | 227 | 2 |



700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO REMOTO

VENTILATED REFRIGERATION - REMOTE GROUP
 REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR A DISTANCE
 GELÜFTETE KÜHLUNG - FERNGRUPPE


60 / 40 • GN 1/1

**Dotazioni Basi refrigerate • Equipments
 Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées
 • Zubehör Gekühlte Unterbauten**

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

60 Hz Optional

Mod. P2CAPA



Vano Neutro (N) • Neutral room (N) • Porte neutre (N) • Neutral Zimmer (N)

DIGITAL CONTROLLER
 HACCP
 DIGITAL CONTROLLER



Mod. P1CA

Mod. P2CA

Mod. P3CA

Mod. P4CA

Mod. P1CAP

Mod. P2CAP

Mod. P3CAP

Mod. P4CAP



Mod. P1CAPA


Mod. P2CAPA

Mod. P3CAPA

Mod. P4CAPA

N = Vano Neutro (N) • Neutral room (N) • Porte neutre (N) • Ungekühlt (N)

| Mod. | Cod. | LxPxH mm |  | V | W | Lt. | C° | Kg. |  |
|--------|---------|---------------|---|----------|----|-----|--------|-----|---|
| P1CA | L304624 | 994x700x860H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | 0 ÷ 10 | 77 | 0,9 |
| P2CA | L304627 | 1495x700x860H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | 0 ÷ 10 | 114 | 1,33 |
| P3CA | L304630 | 1994x700x860H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | 0 ÷ 10 | 139 | 1,7 |
| P4CA | L304633 | 2494x700x860H | 4 | 230/1/50 | 30 | 683 | 0 ÷ 10 | 179 | 2,1 |
| P1CAP | L304625 | 1000x700x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | 0 ÷ 10 | 109 | 0,9 |
| P2CAP | L304628 | 1500x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | 0 ÷ 10 | 144 | 1,33 |
| P3CAP | L304631 | 2000x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | 0 ÷ 10 | 179 | 1,7 |
| P4CAP | L304634 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 683 | 0 ÷ 10 | 219 | 2,1 |
| P1CAPA | L304626 | 1000x700x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | 0 ÷ 10 | 110 | 0,9 |
| P2CAPA | L304629 | 1500x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | 0 ÷ 10 | 146 | 1,33 |
| P3CAPA | L304632 | 2000x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | 0 ÷ 10 | 182 | 1,7 |
| P4CAPA | L304635 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 30 | 683 | 0 ÷ 10 | 223 | 2,1 |



700

R404A

- 8 C° / - 20 C°

POSIZIONE - ITEM: _____

 60 / 40 • GN 1/1

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO REMOTO
VENTILATED REFRIGERATION - REMOTE GROUP
REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR A DISTANCE
GELÜFTETE KÜHLUNG - FERNGRUPPE

**Dotazioni Basi refrigerate • Equipments
Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées •
Zubehör Gekühlte Unterbauten**

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

60 Hz Optional

Mod. NP2CAPA
.....



Vano Neutro (N) • Neutral room (N) • Porte neutre (N) • Neutral Zimmer (N)



AISI 304 18/10



Mod. NP1CA

Mod. NP2CA

Mod. NP3CA

N = Vano Neutro (N) • Neutral room (N) • Porte neutre (N) • Neutral Zimmer (N)

Mod. NP1CAP



Mod. NP2CAP


Mod. NP3CAP

Mod. NP1CAPA

Mod. NP2CAPA


Mod. NP3CAPA

| Mod. | Cod. | LxPxH mm |  | V | W | Lt. | C° | Kg. |  |
|---------|---------|---------------|---|----------|----|-----|-----------|-----|---|
| NP1CA | L304721 | 994x700x860H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | - 8 ÷ -20 | 102 | 0,9 |
| NP2CA | L304724 | 1495x700x860H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | - 8 ÷ -20 | 127 | 1,33 |
| NP3CA | L304727 | 1994x700x860H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | - 8 ÷ -20 | 152 | 1,7 |
| NP1CAP | L304722 | 1000x700x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | - 8 ÷ -20 | 122 | 0,9 |
| NP2CAP | L304725 | 1500x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | - 8 ÷ -20 | 150 | 1,33 |
| NP3CAP | L304728 | 2000x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | - 8 ÷ -20 | 185 | 1,7 |
| NP1CAPA | L304723 | 1000x700x900H | 1 | 230/1/50 | 30 | 178 | - 8 ÷ -20 | 124 | 0,9 |
| NP2CAPA | L304726 | 1500x700x900H | 2 | 230/1/50 | 30 | 325 | - 8 ÷ -20 | 154 | 1,33 |
| NP3CAPA | L304729 | 2000x700x900H | 3 | 230/1/50 | 30 | 504 | - 8 ÷ -20 | 190 | 1,7 |



700**R404A****AISI 304 18/10****POSIZIONE - ITEM:** _____**REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO REMOTO**

VENTILATED REFRIGERATION - REMOTE GROUP
REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR A DISTANCE
GELÜFTETE KÜHLUNG - FERNGRUPPE


60 / 40 • GN 1/1





Dotazioni Basi refrigerate • Equipments
Refrigerated bases • Dotations Bases
refrigerées • Zubehör Gekühlte
Unterbauten



Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni
singola anta.


Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each
door.

Nr. 1 couples de glissières et une grille pour
chaque porte.

Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede
einzelne Flügeltür.

*60 Hz Optional***Mod. P3CGPPA**
.....**Mod. P1CGP****Mod. P2CGP****Mod. P3CGP****Mod. P4CGP****Mod. P1CGPP****Mod. P2CGPP****Mod. P3CGPP****Mod. P4CGPP****Mod. P1CGPPA****Mod. P2CGPPA****Mod. P3CGPPA****Mod. P4CGPPA**

| Mod. | Cod. | LxPxH mm |  | V | W | Lt. | C° | Kg. |  |
|---------|---------|---------------|---|----------|----|-----|--------|-----|---|
| P1CGP | L304636 | 634x700x860H | 1 | 230/1/50 | 15 | 178 | 0 ÷ 10 | 49 | 0,6 |
| P2CGP | L304639 | 1068x700x860H | 2 | 230/1/50 | 15 | 325 | 0 ÷ 10 | 89 | 1 |
| P3CGP | L304642 | 1602x700x860H | 3 | 230/1/50 | 15 | 504 | 0 ÷ 10 | 129 | 1,4 |
| P4CGP | L304645 | 2136x700x860H | 4 | 230/1/50 | 15 | 683 | 0 ÷ 10 | 159 | 1,9 |
| P1CGPP | L304637 | 640x700x900H | 1 | 230/1/50 | 15 | 178 | 0 ÷ 10 | 62 | 0,6 |
| P2CGPP | L304640 | 1075x700x900H | 2 | 230/1/50 | 15 | 325 | 0 ÷ 10 | 109 | 1 |
| P3CGPP | L304643 | 1608x700x900H | 3 | 230/1/50 | 15 | 504 | 0 ÷ 10 | 165 | 1,4 |
| P4CGPP | L304646 | 2142x700x900H | 4 | 230/1/50 | 15 | 683 | 0 ÷ 10 | 213 | 1,9 |
| P1CGPPA | L304638 | 640x700x900H | 1 | 230/1/50 | 15 | 178 | 0 ÷ 10 | 63 | 0,6 |
| P2CGPPA | L304641 | 1075x700x900H | 2 | 230/1/50 | 15 | 325 | 0 ÷ 10 | 111 | 1 |
| P3CGPPA | L304644 | 1608x700x900H | 3 | 230/1/50 | 15 | 504 | 0 ÷ 10 | 166 | 1,4 |
| P4CGPPA | L304647 | 2142x700x900H | 4 | 230/1/50 | 15 | 683 | 0 ÷ 10 | 216 | 1,9 |



700

R404A

- 8 C° / - 20 C°

POSIZIONE - ITEM: _____

 60 / 40 • GN 1/1

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO REMOTO
VENTILATED REFRIGERATION - REMOTE GROUP
REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR A DISTANCE
GELÜFTETE KÜHLUNG - FERNGRUPPE


Dotazioni Basi refrigerate • Equipments
Refrigerated bases • Dotations Bases
refrigerées • Zubehör Gekühlte
Unterbauten



AISI 304 18/10




Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni
singola anta.
Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each
door.
Nr. 1 couples de glissières et une grille pour
chaque porte.
Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede
einzelne Flügeltür.

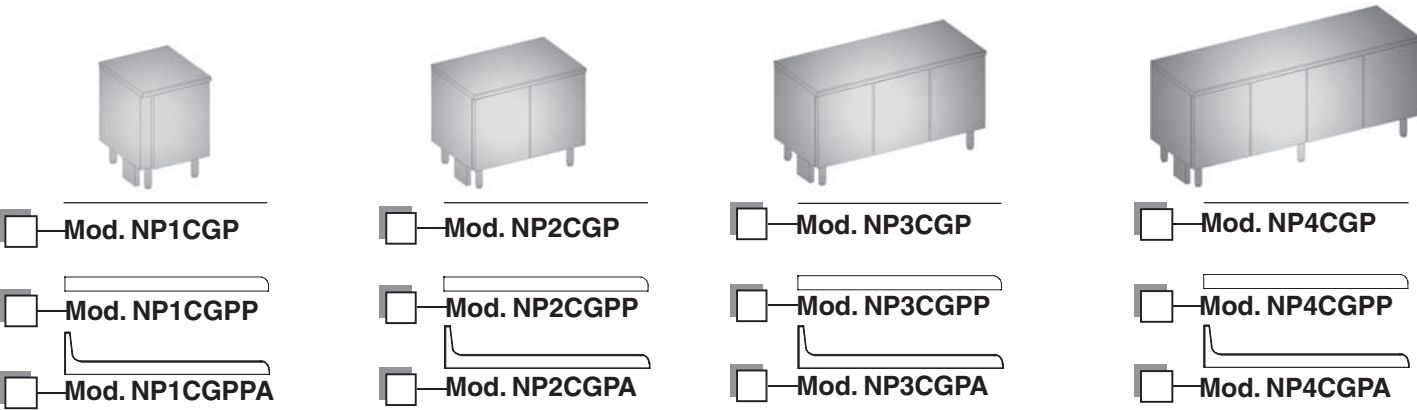60 Hz Optional



| Mod. | Cod. | LxPxH mm |  | V | W | Lt. | C° | Kg. |  |
|----------|---------|---------------|---|----------|----|-----|-----------|-----|---|
| NP1CGP | L304730 | 634x700x860H | 1 | 230/1/50 | 15 | 178 | - 8 ÷ -20 | 49 | 0,6 |
| NP2CGP | L304733 | 1068x700x860H | 2 | 230/1/50 | 15 | 325 | - 8 ÷ -20 | 89 | 1 |
| NP3CGP | L304736 | 1602x700x860H | 3 | 230/1/50 | 15 | 504 | - 8 ÷ -20 | 129 | 1,4 |
| NP4CGP | L304739 | 2136x700x860H | 4 | 230/1/50 | 15 | 683 | - 8 ÷ -20 | 159 | 1,9 |
| NP1CGPP | L304731 | 640x700x900H | 1 | 230/1/50 | 15 | 178 | - 8 ÷ -20 | 62 | 0,6 |
| NP2CGPP | L304734 | 1075x700x900H | 2 | 230/1/50 | 15 | 325 | - 8 ÷ -20 | 109 | 1 |
| NP3CGPP | L304737 | 1608x700x900H | 3 | 230/1/50 | 15 | 504 | - 8 ÷ -20 | 165 | 1,4 |
| NP4CGPP | L304740 | 2142x700x900H | 4 | 230/1/50 | 15 | 683 | - 8 ÷ -20 | 213 | 1,9 |
| NP1CGPPA | L304732 | 640x700x900H | 1 | 230/1/50 | 15 | 178 | - 8 ÷ -20 | 63 | 0,6 |
| NP2CGPA | L304735 | 1075x700x900H | 2 | 230/1/50 | 15 | 325 | - 8 ÷ -20 | 111 | 1 |
| NP3CGPA | L304738 | 1608x700x900H | 3 | 230/1/50 | 15 | 504 | - 8 ÷ -20 | 166 | 1,4 |
| NP4CGPA | L304741 | 2142x700x900H | 4 | 230/1/50 | 15 | 683 | - 8 ÷ -20 | 216 | 1,9 |



700


R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO

VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP
 REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR INCORPORE
 KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT

**60 / 40 • GN 1/1****60 Hz Optional**

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases réfrigérées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •


Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.



| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | | Kg. | |
|-----------|--------|---------------|---|----------|-----|---------|------------|------------|-----|-----|
| | | | | | | | A | B | | |
| P2DGI-A | 439141 | 1702x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | 0 ÷ 10 | 0 ÷ 10 | 147 | 1,6 |
| P2DGI-B | 439143 | 1702x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | - 8 ÷ - 20 | 0 ÷ 10 | | |
| P2DGI-C | 439145 | 1702x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | 0 ÷ 10 | - 8 ÷ - 20 | | |
| P2DGIP-A | 439147 | 1708x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | 0 ÷ 10 | 0 ÷ 10 | 182 | 1,6 |
| P2DGIP-B | 439149 | 1708x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | - 8 ÷ - 20 | 0 ÷ 10 | | |
| P2DGIP-C | 439151 | 1708x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | 0 ÷ 10 | - 8 ÷ - 20 | | |
| P2DGIPA-A | 439153 | 1708x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | 0 ÷ 10 | 0 ÷ 10 | 184 | 1,6 |
| P2DGIPA-B | 439155 | 1708x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | - 8 ÷ - 20 | 0 ÷ 10 | | |
| P2DGIPA-C | 439157 | 1708x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | 0 ÷ 10 | - 8 ÷ - 20 | | |



700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO

VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP

REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR INCORPORE

KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT




60 / 40 • GN 1/1

60 Hz Optional



| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | | Kg. | |
|-----------|--------|---------------|---|----------|-----|---------|------------|------------|-----|------|
| | | | | | | | A | B | | |
| P4DGI-A | 439120 | 2494x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | 0 ÷ 10 | 0 ÷ 10 | 263 | 1,33 |
| P4DGI-B | 439121 | 2494x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | - 8 ÷ - 20 | 0 ÷ 10 | | |
| P4DGI-C | 439122 | 2494x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | 0 ÷ 10 | - 8 ÷ - 20 | | |
| P4DGIP-A | 439125 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | 0 ÷ 10 | 0 ÷ 10 | 325 | 1,33 |
| P4DGIP-B | 439126 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | - 8 ÷ - 20 | 0 ÷ 10 | | |
| P4DGIP-C | 439127 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | 0 ÷ 10 | - 8 ÷ - 20 | | |
| P4DGIPA-A | 439130 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | 0 ÷ 10 | 0 ÷ 10 | 330 | 1,33 |
| P4DGIPA-B | 439131 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | - 8 ÷ - 20 | 0 ÷ 10 | | |
| P4DGIPA-C | 439132 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | 0 ÷ 10 | - 8 ÷ - 20 | | |

**Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten**

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____



60 / 40 • GN 1/1

60 Hz Optional

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO

VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP
 REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR INCORPORE
 KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT
 REFRIGERACION VENTILADA - GRUPO INCORPORADO

**Modelli con vasca • Models with Bowl • Modeles avec cuve •
 Modell mit Becken**

**Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations
 Bases réfrigérées • Zubehör Gekühlte Unterbauten**


Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •


Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

225x290x150H

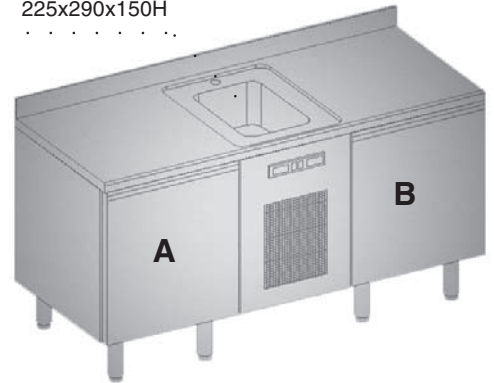

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | | Kg. | |
|----------|--------|---------------|---|----------|-----|---------|------------|------------|-----|-----|
| | | | | | | | A | B | | |
| P2DGIV-A | 439159 | 1708x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | 0 ÷ 10 | 0 ÷ 10 | 184 | 1,6 |
| P2DGIV-B | 439161 | 1708x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | - 8 ÷ - 20 | 0 ÷ 10 | | |
| P2DGIV-C | 439163 | 1708x700x900H | 2 | 230/1/50 | 765 | 178+178 | 0 ÷ 10 | - 8 ÷ - 20 | | |



Manuale • Manual •
 Manuell • Manuel

Mod. GRMON/R

A gomito • With arm •
 Mélangeur •
 Ellenbogen

Mod. GRGOM/R

Estraibile • Extractible •
 Extractible • Herausnehmbar

**Mod. GRES/R**


| Mod. | Cod. |
|---------|--------|
| GRMON/R | 301761 |
| GRGOM/R | 301762 |
| GRES/R | 301748 |

225x290x150H

Mod. GRGOM/R



| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | | Kg. | |
|----------|--------|---------------|---|----------|-----|---------|------------|------------|-----|------|
| | | | | | | | A | B | | |
| P4DGIV-A | 439135 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | 0 ÷ 10 | 0 ÷ 10 | 330 | 1,33 |
| P4DGIV-B | 439137 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | - 8 ÷ - 20 | 0 ÷ 10 | | |
| P4DGIV-C | 439139 | 2500x700x900H | 4 | 230/1/50 | 945 | 325+325 | 0 ÷ 10 | - 8 ÷ - 20 | | |



700

R404A

AISI 304 18/10

POSIZIONE - ITEM: _____

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR




60 / 40 • GN 1/1

Gruppo remoto • Remote group • Groupe à distance • Ferngruppe

Temperatura positiva • Positive temperature • Positive Temperatur • Temperature positive


R404A



Temperatura negativa • Negative temperature • Temperature negative • Negative Temperature

| Mod. | Cod. | V | W | HP | X | Y | Z | Kg. | |
|-----------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| GR8610N | 303366 | 230/1/50 | 150 | 1/5 | 420 | 300 | 265 | 15 | 0,08 |
| GR121517N | 303367 | 230/1/50 | 185 | 1/4 | 425 | 305 | 270 | 18 | 0,08 |
| GR212025N | 303368 | 230/1/50 | 250 | 1/3 | 430 | 310 | 275 | 20 | 0,1 |

| Mod. | Cod. | V | W | HP | X | Y | Z | Kg. | |
|----------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| GRN1015N | 303353 | 230/1/50 | 460 | 5/8 | 420 | 300 | 265 | 15 | 0,08 |
| GRN20N | 303354 | 230/1/50 | 555 | 3/4 | 425 | 305 | 270 | 18 | 0,08 |
| GRN25N | 303369 | 230/1/50 | 735 | 1 | 430 | 310 | 275 | 20 | 0,1 |



Quadro comandi a parete • Wall control panel •
 Panneau mural • Wandschalter

| Mod. | Cod. | °C |
|----------|--------|----------|
| SPC/S | 302444 | x 0/+10 |
| SPC/S/BT | 302437 | x -8/-20 |




Mod. LK-15/7 Mod. LK-10/7 Mod. LK/7

Kit sostituzione nr. 1 antina •
 Sost. kit: 1 door • Kit de
 remplacement d'une porte •
 Ersatzkit nr. 1 Tür

| Mod. | Cod. | 60/40 |
|---------|--------|---------------|
| LK-15/7 | L00592 | 2 x 220 H |
| LK-10/7 | L00594 | 3 x 145 H |
| LK/7 | L00597 | 115 H + 325 H |


N.B.: I kit cassetti per tavoli refrigerati, non vanno applicati ai tavoli a temperatura negativa (-8°C / -20°C) • Drawers kit for refrigerated tables have not to be used for tables with low temperature (-8°C / -20°C) • Les kits tiroirs pour tables refrigerées ne doivent pas être placés aux tables avec temperature negative (-8°C / -20°C) • Die Schubladenblöcke für Kühltische sind nicht für Kühltische mit negativem Temperaturbereich (-8°C / -20°C) vorzusehen.

N.B.: Il prezzo della cassetiera considera la sostituzione della cassetiera stessa con l'antina; se le cassetiere fossero acquistate indipendentemente dai tavoli i prezzi dovranno essere aumentati di Euro 200,00 **N.B.:** The price of chest of drawers includes the replacement of the drawers with doors; if drawers are bought apart from tables, their prices have to be increased of Euro 200,00 **N.B.:** Le prix des tiroirs comprend déjà le remplacement des tiroirs avec la porte; si on achete les tiroirs indépendamment des tables, il faut augmenter le prix de Euro 200,00 **N.B.:** Der Preis des Schubladenblocks versteht sich im Austausch zur Flügeltür. Bei separatem Bezug des Schubladenblocks (unabhängig eines Austauschs gegen eine Flügeltür) erhöht sich der Preis pro Schubladenblock um 200,00 Euro




Griglie plastificate • Plasticated grids • Grilles
 plastifiées • Rost plastifiziert

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|----------|--------|---------|
| GRI60/40 | 827723 | 600x400 |

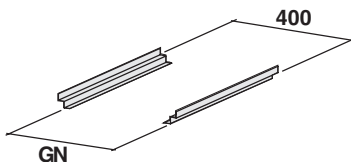


Coppia guide universali • Couple of universal
 slideways • Couple glissières universales •
 Paar Universalschienen

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|------|--------|---------------|
| CGUN | 303498 | x Mod.600x400 |



Telaio di riduzione per bacinelle da 600/400 a GN 1/1 •
 Reduction frame for basins from 600/400 to GN 1/1 •
 Adaptateur pour basins de 600/400 à GN 1/1 •
 Reduzierrahmen von 600/400 auf GN 1/1 •

| Mod. | Cod. |
|---------|--------|
| R6040GN | 440206 |



Applicazione nr. 4 ruote (2 con freno e 2 senza) su
 supporti • Application on stand of nr. 4 wheels for
 support (nr. 2 with brakes and nr 2 without) •
 Application de nr. 4 roues (2 avec frein et 2 sans) sur le
 support • Nr. 4 Laufrollen (2 mit - 2 ohne Bremse) für
 Unterbau

| Mod. | Cod. | | H |
|--------|--------|-----|---------|
| KRU/OR | 299960 | 150 | 180 mm. |

**60 / 40 • GN 1/1****R404A****POSIZIONE - ITEM:** _____*60 Hz Optional*

TAVOLI REFRIGERATI DI PREPARAZIONE
TABLES REFRIGÉRÉES DE PREPARATION.
PREPARATION REFRIGERATED TABLES.
ZUBEREITUNGSKÜHLTISCHE

700**AISI 304 18/10**

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases réfrigérées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.

**Mod. TIV21**



Invaso • Drawing • Decaisse • Vertiefung

**Mod. TIV16**

Invaso • Drawing • Decaisse • Vertiefung

**Mod. TIV21**

Invaso • Drawing • Decaisse • Vertiefung

**Mod. TIV21P**

mm 400x400x300H


| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | HP | Kg. | |
|--------|--------|---------------|---|----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|
| TIV16 | 300170 | 1600x700x900H | 2 | 230/1/50 | 230 | 325 | -2 ÷ +8 | 1/5 | 125 | 1,34 |
| TIV21 | 300171 | 2100x700x900H | 3 | 230/1/50 | 280 | 504 | -2 ÷ +8 | 1/4 | 150 | 1,75 |
| TIV21P | 300173 | 2100x700x900H | 2 | 230/1/50 | 230 | 325 | -2 ÷ +8 | 1/5 | 150 | 1,75 |

**Mod. LK-15/7****Mod. LK-10/7****Mod. LK/7**

Kit sostituzione nr. 1 antina •
 Sost. kit: 1 door • Kit de
 remplacement d'une porte •
 Ersatzkit nr. 1 Tür

| Mod. | Cod. | 60/40 |
|---------|--------|---------------|
| LK-15/7 | L00592 | 2 x 220 H |
| LK-10/7 | L00594 | 3 x 145 H |
| LK/7 | L00597 | 115 H + 325 H |

A pedale • With pedal • A
pédal • Fußpedal



Mod. GRMP/R

Manuale • Manual •
Manuel • Manuell



Mod. GRMON/R

A gomito • With arm •
Mélangeur • Ellenbogen




Mod. GRGOM/R

Estraibile • Extractible •
Extractible • Herausnehmbar



Mod. GRES/R

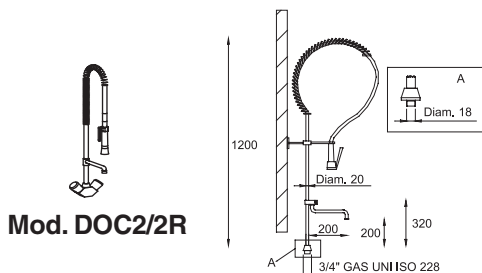


Mod. DOC2/2R

| Mod. | Cod. |
|---------|--------|
| GRMP/R | 301739 |
| GRMON/R | 301761 |
| GRGOM/R | 301762 |
| GRES/R | 301748 |
| DOC2/2R | 605499 |


| Mod. | Cod. |
|------|--------|
| S1V | 756180 |

Mod. S1V



Sifone 1 via • Single syphon •
Siphon 1 voie • Einzelsyphon

ø 40 - 1 1/2"




Falso fondo bacinelle • False
basin bottom • Faux fond du
bac • Falscherboden des
Behälter

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|--------|--------|---------|
| S-GN11 | 440208 | GN1/1 |
| S-GN12 | 440209 | GN1/2 |
| S-GN13 | 440210 | GN1/3 |
| S-GN23 | 440211 | GN2/3 |



Griglie plasticate •
Plasticated grids •
Grilles plastifiées •
Rost plastifiziert

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|----------|--------|---------|
| GRI60/40 | 827723 | 600x400 |

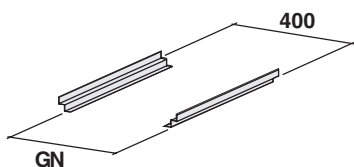

Coppia guide universali • Couple of
universal slideways • Couple glissières
universales • Paar Universalschienen

| Mod. | Cod. | LxP mm. |
|------|--------|---------------|
| CGUN | 303498 | x Mod.600x400 |



Mod. PCAR/P



Mod. PCAR

Pattumiera con apertura a pedale • Dustbin with pedal • Poubelle avec
ouverture à pedale • Mülleimer mit Fuß-Öffnung

| Mod. | Cod. | Ø x H | Lt. | Kg | |
|--------|--------|-----------|-----|----|------|
| PCAR/P | 300926 | ø450x700H | 100 | 13 | 0,15 |
| PCAR | 300925 | ø450x740H | 100 | 12 | 0,15 |

Pattumiera con apertura manuale • Manual opening dustbin • Poubelle avec
ouverture manuelle • Mülleimer mit Hand-Öffnung

700**R404A****AINI 304 18/10****POSIZIONE - ITEM:** _____

Dotazioni Basi refrigerate • Equipments Refrigerated bases • Dotations Bases refrigerées • Zubehör Gekühlte Unterbauten

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP, Nr. 1 coppia guida e nr. 1 griglia per ogni singola anta. •

Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. Nr. 1 pair of slideways and nr. 1 grid for each door. •

Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normes HACCP, Nr. 1 couple glissières et nr. 1 grille pour chaque porte •

Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen, Nr. 1 Gleitpaare und nr. 1 Rost für jede einzelne Flügeltür.



**REFRIGERAZIONE VENTILATA
VENTILATED REFRIGERATION
REFRIGERATION VENTILEE
KÜHLTISCHE - UMLUFT**

700

Mod. BS15/I1C

**GN 1/1**

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO • VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP • REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR INCORPORE • KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | HP | Kg. | |
|----------|--------|---------------|---|----------|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| BG10/I1C | 288716 | 1000x700x600H | 1 | 230/1/50 | 180 | 157 | 0 ÷ 10 | 5/8 | 132 | 0,96 |
| BG15/I1C | 288714 | 1340x700x600H | 2 | 230/1/50 | 180 | 288 | 0 ÷ 10 | 5/8 | 150 | 1,2 |
| BG20/I1C | 288711 | 1785x700x600H | 3 | 230/1/50 | 215 | 435 | 0 ÷ 10 | 3/4 | 180 | 1,5 |



Kit sostituzione nr. 1 antina • Sost. kit: 1 door • Kit de remplacement d'une porte • Ersatzkit nr. 1 Tür

Mod. LKG-15/B

| Mod. | Cod. | GN 1/1 |
|----------|--------|-----------|
| LKG-15/B | L00600 | 2 x 150 H |

**60 / 40 • GN 1/1**

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO INCORPORATO • VENTILATED REFRIGERATION - BUILT-IN GROUP • REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR INCORPORE • KÜHLTISCHE - UMLUFT - MIT EINGEBAUTEM AGGREGAT

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | HP | Kg. | |
|----------|--------|---------------|---|----------|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| BS10/I1C | 288749 | 1000x700x600H | 1 | 230/1/50 | 180 | 178 | 0 ÷ 10 | 5/8 | 171 | 0,96 |
| BS15/I1C | 288722 | 1500x700x600H | 2 | 230/1/50 | 180 | 325 | 0 ÷ 10 | 5/8 | 132 | 1 |
| BS20/I1C | 288725 | 2000x700x600H | 3 | 230/1/50 | 215 | 504 | 0 ÷ 10 | 3/4 | 158 | 1,27 |

**60 / 40 • GN 1/1**

REFRIGERAZIONE VENTILATA - GRUPPO REMOTO • VENTILATED REFRIGERATION - REMOTE GROUP • REFRIGERATION VENTILEE - MOTEUR A DISTANCE • GELÜFTETE KÜHLUNG -

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | | V | W | Lt. | C° | Kg. | |
|----------|--------|---------------|---|----------|----|-----|--------|-----|------|
| BS10/P1C | 288718 | 1075x700x600H | 2 | 230/1/50 | 15 | 325 | 0 ÷ 10 | 125 | 0,96 |
| BS15/P1C | 288766 | 1608x700x600H | 3 | 230/1/50 | 15 | 504 | 0 ÷ 10 | 137 | 1 |
| BS20/P1C | 288770 | 2148x700x600H | 4 | 230/1/50 | 15 | 683 | 0 ÷ 10 | 151 | 1,27 |



Kit sostituzione nr. 1 antina • Sost. kit: 1 door • Kit de remplacement d'une porte • Ersatzkit nr. 1 Tür

Mod. LKP-15/B

| Mod. | Cod. | 60/40 |
|----------|--------|-----------|
| LKP-15/B | L00602 | 2 x 150 H |

AIISI 304 18/10

VETRINE REFRIGERATE
REFRIGERATED SHOW-CASES
VITRINES REFRIGEREES
KÜHL- VITRINE

POSIZIONE - ITEM: _____

R404A

60 Hz Optional



Mod. VR20/F

N.B. Nel caso si volessero posizionare bottiglie o lattine sul piano di fondo, si renderà necessario eliminare nr. 1 ripiano per ogni vano, e sostituire nr. 2 clappe con una unica clappa di doppia altezza. In questo caso occorrerà specificare in fase di ordine, quale vano si intende attrezzare per ospitare le bottiglie o le lattine • **N.B.** In case one want to place bottles or cans on the bottom shelf, it is necessary to eliminate one shelf and replace 2 klappe with a single double "klappe", in this case one must specify which level one want equip to hold bottles and cans • **N.B.** Dans le ças de stockage des bouteilles ou boites on devra eliminaire une étagere et subsistuir deux claiettes avec une claiette unique de double hauteur. Dans ce ças il foudra specifier à la commande quelle étagere doit etre equipé pour les bouteilles et les boites • **N.B.** Falls man Flaschen oder Dosen in das unterste Fach stellen möchte, ist es notwendig, einen Zwischenboden für jedes Fach zu entfernen und mit 2 doppelt hohen Klappen zu ersetzen. Bei Bestellung ist es unbedingt notwendig genaue Angaben zu machen, wo Flaschen und Dosen aufbewahrt werden



Mod. AC20

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

Controllori (termostati) con registrazione della temperatura ed eventuali allarmi per il completo rispetto delle normative HACCP •
 Contrôleurs (thermostats) avec registration temperature et eventuelles alarmes pour un complet respect des normatives HACCP •
 Controllers (thermostats) with temperature recording and possible alarms for a complete respect of the HACCP norms. •
 Regler (Thermostaten) mit Einstellung der Temperatur und der eventuellen Alarme für die vollen Befolgung der HACCP Bestimmungen

Con piano di fondo, in appoggio su moduli neutri • With bottom shelf placed on neutral units • Avec fond posé sur elements neutres • Mit Unterboden auf neutralen Elementen gestellt

| Mod. | Cod. | LxPxH mm | V | W | Lt. | C° | HP | Kg. | |
|--------|--------|-----------------|----------|-----|-----|-------|-----|-----|------|
| VR10/F | 403578 | 1000x700x1205 H | 230/1/50 | 500 | 315 | 5 ÷ 8 | 5/8 | 190 | 1,42 |
| VR15/F | 403579 | 1500x700x1205 H | 230/1/50 | 800 | 630 | 5 ÷ 8 | 1 | 230 | 2,04 |
| VR20/F | 403580 | 2000x700x1205 H | 230/1/50 | 800 | 945 | 5 ÷ 8 | 1 | 320 | 2,68 |

Cristalli a coulisse • With sliding crystal • Crystals coulissantes • Schiebe Glastüren

Clappe • Clappe • Claiettes • Klappen

Posteriore in cristallo • Crystal back panel • Postérieur en crystal • Hintere Kristallglas - Blende

| Mod. | Cod. | Per Mod. |
|-------|--------|----------|
| AC10 | 403581 | VR10.. |
| AC15 | 403582 | VR15.. |
| AC20 | 403583 | VR20.. |
| CL10 | 403584 | VR10.. |
| CL15 | 403585 | VR15.. |
| CL20 | 403586 | VR20.. |
| CL10B | 403665 | VR10.. |
| CL15B | 403667 | VR15.. |
| CL20B | 403669 | VR20.. |
| PC10 | 403590 | VR10.. |
| PC15 | 403591 | VR15.. |
| PC20 | 403592 | VR20.. |